


Цвета сигнальные и знаки безопасности. ГОСТ 12.4.026-76

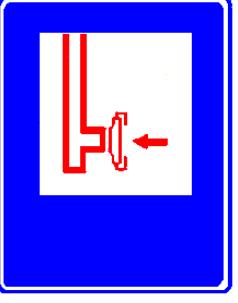
1.1		Запрещается пользоваться открытым огнем	На наружной стороне дверей и внутри складов с легковоспламеняющимися мат. и в-вами, при входе на участки, где проводят работы с указан. в-вами и матер., на оборудовании, представляющем опасность взрыва или воспламенения	Расстояние до знака, - диаметр, мм до 5 м - 80 до 7,5 м - 100 до 10 м - 150 до 15 м - 250 до 20 м - 300 до 30 м - 350 до 40 м - 450
1.2		Запрещается курить	Там же, где и знак 1.1 и в местах наличия отравляющих веществ	Расстояние до знака - диаметр, мм до 5 м - 80 до 7,5 м - 100 до 10 м - 150 до 15 м - 250 до 20 м - 300 до 30 м - 350 до 40 м - 450
1.4		Запрещается тушить водой	У входов в помещения и места, предназначенные для хранения и работы с материалами, тушение которых водой, в случае их возгорания, запрещено (щелочные металлы и др.)	Расстояние до знака - диаметр, мм до 5 м - 80 до 7,5 м - 100 до 10 м - 150 до 15 м - 250 до 20 м - 300 до 30 м -


				350 до 40 м - 450
1.5		Запрещающий знак с поясняющей надписью	В местах и зонах, пребывание в которых связано с опасностью, раскрываемой поясняющей надписью	Расстояние до знака, - диаметр, мм до 5 м - 80 до 7,5 м - 100 до 10 м - 150 до 15 м - 250 до 20 м - 300 до 30 м - 350 до 40 м - 450 до 60 м - 550
1.6		Запрещается пользоваться электронагревательными приборами	У входов в зоны (помещения), где по соображениям пожарной безопасности пользоваться электронагревательными приборами запрещено	Расстояние до знака - диаметр, мм до 5 м - 80 до 7,5 м - 100 до 10 м - 150 до 15 м - 250 до 20 м - 300 до 30 м - 350 до 40 м - 450 до 60 м - 550
2.1		Осторожно ! Легковоспламеняющиеся вещества	На входных дверях складов, внутри складов, в местах хранения, перед входами на участки работ с легковоспламеняющимися веществами	Расст. до знака - сторона треуг., мм до 5 м - 100 до 7,5 м - 130 до 10 м - 200

				до 15 м – 300 до 20 м – 400 до 30 м – 450 до 40 м – 600 до 60 м – 700
2.2		Осторожно ! Опасность взрыва	На дверях складов, внутри складов, перед входами на участки работ с взрывоопасными материалами и веществами.	Расст. до знака – сторона треуг., мм до 5 м – 100 до 7,5 м – 130 до 10 м – 200 до 15 м – 300 до 20 м – 400 до 30 м – 450 до 40 м – 600
3.1		Предписывающий знак с поясняющей надписью	В производственных помещениях и на территории, в местах обеспечения безопасности при проведении работ	Расстояние до знака – диаметр, мм до 5 м - 80 до 7,5 м - 100 до 10 м - 150 до 15 м - 250 до 20 м - 300 до 30 м - 350 до 40 м - 450 до 60 м - 550

4.1		Указательный знак. Огнетушитель	В производственных помещениях и на территориях для указания местонахождения огнетушителей	Расст. до знака - стороны прям., мм до 5 м – 100x300 до 7,5 м – 150x200 до 10 м – 250x300 до 15 м – 300x400 до 20 м - 350x450 до 30 м - 450x600 до 40 м - 550x700 до 60 м - 700x900
4.2		Указательный знак. Пункт извещения о пожаре	В производственных помещениях и на территориях для указания пункта извещения о пожаре.	Расст. до знака - стороны прям., мм до 5 м -100x300 до 7,5 м - 150x200 до 10 м - 250x300 до 15 м - 300x400 до 20 м - 350x450 до 30 м - 450x600 до 40 м - 550x700
4.3		Указательный знак. Место курения	В производственных помещениях и на территориях для указания места курения	Расст. до знака - стороны прям., мм до 5 м -100x300 до 7,5 м - 150x200 до 10 м - 250x300 до 15 м - 300x400 до 20 м -

				350x450 до 30 м - 450x600 до 40 м - 550x700
4.4	 Указательный знак с поясняющей надписью	В помещениях и на территории для информации с помощью символа или поясняющей надписи	Расст. до знака - стороны прям., мм до 5 м - -100x300 до 7,5 м - 150x200 до 10 м - 250x300 до 15 м - 300x400 до 20 м - 350x450 до 30 м - 450x600 до 40 м - 550x700	
4.5	 Указательный знак Пожарный водоисточник	У места и по направлению к местонахождению пожарного водоема или пирса установки пожарных машин	Расст. до знака - стороны прям., мм до 5 м - -100x300 до 7,5 м - 150x200 до 10 м - 250x300 до 15 м - 300x400 до 20 м - 350x450 до 30 м - 450x600 до 40 м - 550x700 до 60 м - 700x900	

4.6		Указательный знак Пожарный кран	У места и по направлению к местонахождению пожарного крана	Расст. до знака - стороны прям., мм до 5 м - 100x300 до 7,5 м - 150x200 до 10 м - 250x300 до 15 м - 300x400 до 20 м - 350x450 до 30 м - 450x600 до 40 м - 550x700
4.7		Указательный знак Пожарный сухотрубный стояк	У места и по направлению к местонахождению присоединения для пожачи воды в пожарный сухотрубный стояк	Расст. до знака - стороны прям., мм до 5 м - 100x300 до 7,5 м - 150x200 до 10 м - 250x300 до 15 м - 300x400 до 20 м - 350x450 до 30 м - 450x600 до 40 м - 550x700
4.8		Органы управления систем дымо- и теплоудаления	В производственных помещениях и на территориях для указания органов управления систем дымо- и теплоудаления	Расст. до знака - стороны прям., мм до 5 м - 100x300 до 7,5 м - 150x200 до 10 м - 250x300 до 15 м - 300x400 до 20 м - 350x450 до 30 м -

				450x600 до 40 м - 550x700 до 60 м - 700x900
4.9		Указательный знак Место вскрытия конструкций	В производственных помещениях и на территориях для указания участков строительных конструкций, предназначенных для вскрытия при пожаре.	Расст. до знака - стороны прям., мм до 5 м -100x300 до 7,5 м - 150x200 до 10 м - 250x300 до 15 м - 300x400 до 20 м - 350x450 до 30 м - 450x600 до 40 м - 550x700
4.10		Указательный знак Разрешается пользоваться электро- нагревательными приборами	В производственных помещениях и на территориях для указания места пользования электро-нагревательными приборами	Расст. до знака - стороны прям., мм до 5 м -100x300 до 7,5 м - 150x200 до 10 м - 250x300 до 15 м - 300x400 до 20 м - 350x450 до 30 м - 450x600 до 40 м - 550x700
4.11		Выходить здесь	На дверях эвакуационных выходов, путях эвакуации (На путях эвакуации применяют с дополнительной табличкой с указательной стрелкой)	Расст. до знака - стороны прям., мм до 5 м -100x300 до 7,5 м - 150x200 до 10 м - 250x300

				до 15 м - 300x400 до 20 м - 350x450 до 30 м - 450x600 до 40 м - 550x700 до 60 м - 700x900
--	--	--	--	--